

#4 - 4^{ème} trimestre 2025

EAUX SUPERFICIELLES QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

8 Points de mesure en amont et en aval des chantiers
Suivis **hebdomadaires** et **mensuels**
32 paramètres physico-chimiques suivis




EAUX SOUTERRAINES QUALITE & RESSOURCES


33 Piézomètres
130 sources suivies
21 paramètres mesurés



EAUX SUPERFICIELLES

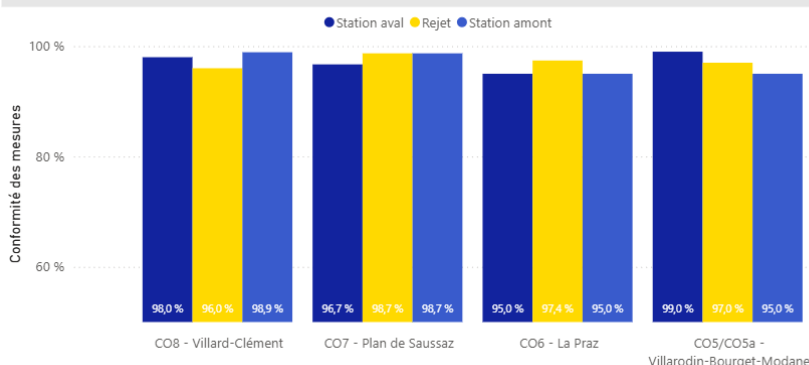

Qualité des eaux souterraines Taux de conformité




Stabilité des sources et forages Taux de conformité



EAUX DE CHANTIER CONSOMMATIONS & REJETS

3 types de consommations suivies rigoureusement :
eau potable, eau de nappe et eau réutilisée

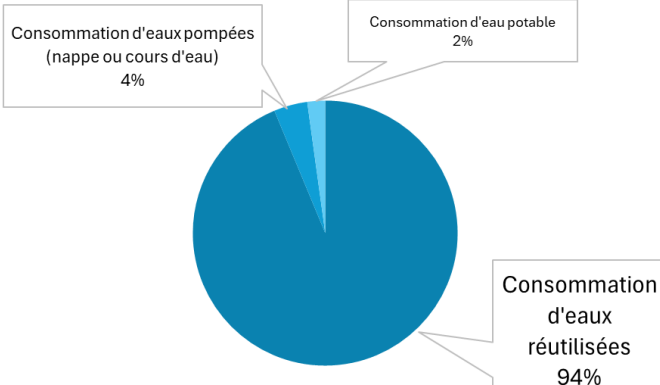

Répartition des eaux consommées au 4^{ème} trimestre 2025

CONCLUSION

- ✓ **Absence d'impact** des rejets d'eau des différents chantiers dans l'Arc.
- ✓ **Absence d'incidence** sur la qualité des eaux souterraines
- ✓ **Impact faible sur les ressources en eaux souterraines ce trimestre**
 - **Variations particulières sur 1 sources au cours du trimestre**
 - Dans la continuité des observations des trimestres précédents : **des variations particulières sont toujours notées sur 5 sources et 3 forages.**
 - **4 sources** et **1 forage** sont sous surveillance particulière avec **une évolution non liée aux travaux de TELT**
 - **Aucune observation particulière n'est relevée pour les 120 autres sources et 12 autres forages suivis**
- ✓ **94% des consommations sont de l'eau réutilisée.**
- ✓ Le débit total d'eaux d'exhaure après traitement rejetées dans l'Arc représente **au plus 0,92%** du débit moyen de l'Arc.